

Vous êtes invités...

... à une séance d'information publique sur le projet de déplacement d'un tronçon de la ligne de transport D6

Hydro One vous invite à une séance d'information publique pour vous renseigner davantage sur le projet de déplacement d'un tronçon de la ligne D6, faire part de vos commentaires et poser des questions aux membres de l'équipe de projet.

Hydro One investit grandement dans cette ligne de transport à 115 kilovots (kV), appelée aussi Circuit D6. Un tronçon de cette ligne traverse une zone active de la base militaire Petawawa du ministère de la Défense nationale. Le plan est de déplacer ce tronçon d'environ 25 km situé entre les postes de liaison de Chalk River (canton de Laurentian Hills) et de Petawawa (ville de Petawawa) – voir la carte au verso. Le déplacement de la ligne permettra de remplacer en toute sécurité des équipements vétustes et d'éviter que l'infrastructure de Hydro One perturbe les activités militaires. Pour ce projet, nous avons commencé une étude environnementale aux termes de l'Évaluation environnementale de portée générale pour les petites installations de transport d'électricité ([HydroOne.com/ClassEA](https://www.hydroone.com/classEA)).

Protocoles relatifs à la pandémie

Conformément aux lignes directrices sanitaires provinciales, les consignes suivantes seront en place lors de la séance d'information :

- La Légion de Petawawa exige que tous les participants présentent, avant l'entrée dans ses locaux, une preuve de vaccination complète, telle que définie en vertu des lignes directrices des autorités de santé publique de l'Ontario.
- Port d'un masque ou couvre-visage; et distanciation sociale de 2 mètres
- Un test de dépistage devra avoir été effectué avant l'entrée dans les locaux.

Nous comprenons que certains membres de la collectivité ne pourront pas assister à la séance en personne. Cependant, toute l'information échangée à la séance sera disponible sur le site Web du projet à partir du 17 novembre 2021.

Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée


Les renseignements personnels fournis lors de la soumission de commentaires, tels que le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et l'emplacement de la propriété, sont recueillis, conservés et divulgués par le ministère de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs (MEPP) à des fins de transparence et de consultation. Ces renseignements sont recueillis en vertu de la *Loi sur les évaluations environnementales* ou sont recueillis et conservés dans le but de constituer un document accessible au grand public, comme le prévoit l'article 37 de la *Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée*. Les renseignements personnels feront partie d'un dossier public qui sera à la disposition de la population, sauf si vous demandez qu'ils soient tenus confidentiels. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez contacter le coordonnateur de l'accès à l'information et de la protection de la vie privée du MEPP au 416 819-5148.

Séance d'information publique


Mercredi
17 novembre 2021
18 h - 20 h

La Légion de Petawawa
3583 boul. Petawawa
Petawawa ON
K8H 2Y1

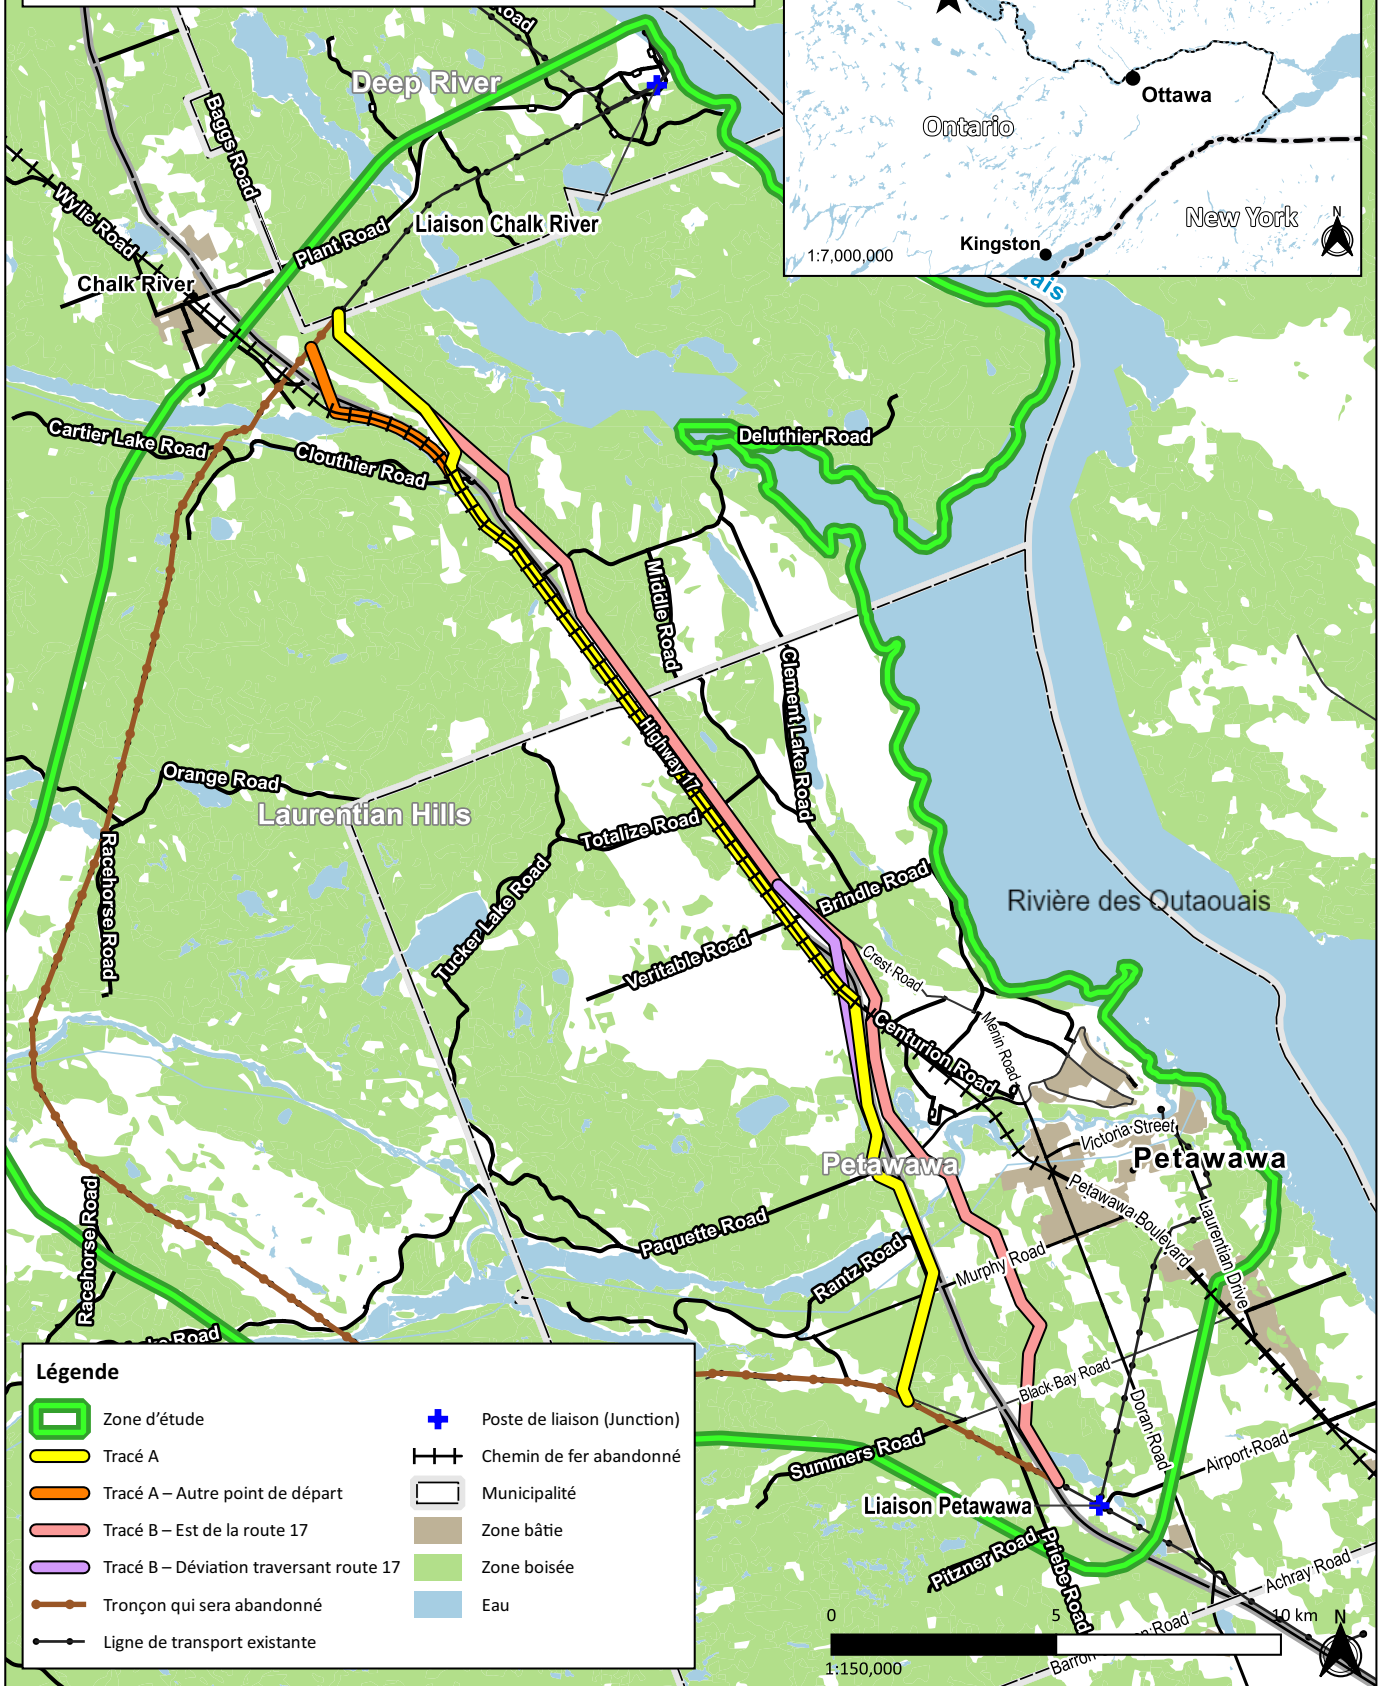
Hydro One Relations avec la collectivité

 1.877.345.6799














 Community.Relations
@HydroOne.com

 [HydroOne.com/
D6Relocation](https://www.hydroone.com/D6Relocation)

hydro  **Déplacement - Ligne transport D6**
Zone d'étude et tracés de rechange



Légende

- | | | | |
|---|---|---|-----------------------------|
|  | Zone d'étude |  | Poste de liaison (Junction) |
|  | Tracé A |  | Chemin de fer abandonné |
|  | Tracé A – Autre point de départ |  | Municipalité |
|  | Tracé B – Est de la route 17 |  | Zone bâtie |
|  | Tracé B – Déviation traversant route 17 |  | Zone boisée |
|  | Tronçon qui sera abandonné |  | Eau |
|  | Ligne de transport existante | | |

