

AVIS D'ACHÈVEMENT DU RAPPORT D'ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE PROVISOIRE

Projet d'expansion du poste de transformation de Marathon

Hydro One Networks Inc. (Hydro One) a terminé le rapport d'évaluation environnementale (EE) provisoire portant sur le projet d'expansion du poste de transformation (PT) de Marathon; celui-ci est situé au 217 Peninsula Road, dans la ville de Marathon. L'expansion est nécessaire pour raccorder au poste la nouvelle ligne de connexion Est-Ouest proposée.

Pour recevoir la nouvelle ligne, le poste de transformation devrait être agrandi sur une zone d'environ cinq (5) hectares prise sur des terres de la Couronne adjacentes (voir la carte). Hydro One déposera une demande auprès du ministère des Richesses naturelles et des Forêts (MRNF) en vue d'acquérir la parcelle de terrain public.

De plus, le tronçon de départ de l'accès au lac Shack serait déplacé pour permettre l'expansion proposée. Hydro One a consulté le MRNF, la Ville de Marathon et des groupes locaux pour trouver un autre emplacement pour le tronçon de départ de l'accès, toujours à partir de Peninsula Road. Le nouveau tronçon serait construit avant le début des travaux d'agrandissement du poste afin d'assurer l'accès continu au lac Shack.

Le projet d'expansion du PT est assujéti à l'évaluation environnementale (EE) de portée générale relative aux petites installations de transport d'électricité; celle-ci est un processus de planification des projets approuvé aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales. Le projet est aussi assujéti aux exigences de l'évaluation environnementale de portée générale relative à des projets d'intendance de ressources et de développement d'installations. Sous réserve des conclusions de l'EE de portée générale, les travaux pourraient débuter vers la mi-2018.


COMMENT COMMUNIQUER VOS COMMENTAIRES

Conformément au processus d'EE de portée générale, Hydro One donne ici avis de son intention d'entreprendre le projet d'expansion. Le rapport d'EE provisoire sera mis à la disposition du public qui pourra l'examiner et fournir des commentaires écrits pendant une période de 30 jours, du 9 mars 2018 au 9 avril 2018. Le rapport peut être consulté à www.HydroOne.com/Projects/MarathonTS, et une copie papier est disponible à l'adresse suivante :

Bureau de la Ville de Marathon
4 Hemlo Drive, Marathon ON P0T 2E0
807 229-1340

Hydro One doit recevoir les questions et commentaires sur le rapport d'EE provisoire au plus tard le 9 avril 2018, à 16 h 30. Veuillez les envoyer à :

Yu San Ong, Planificatrice environnementale
483, rue Bay, Tour Nord, 12^e étage
Toronto ON M5G 2P5
Courriel : Community.Relations@HydroOne.com

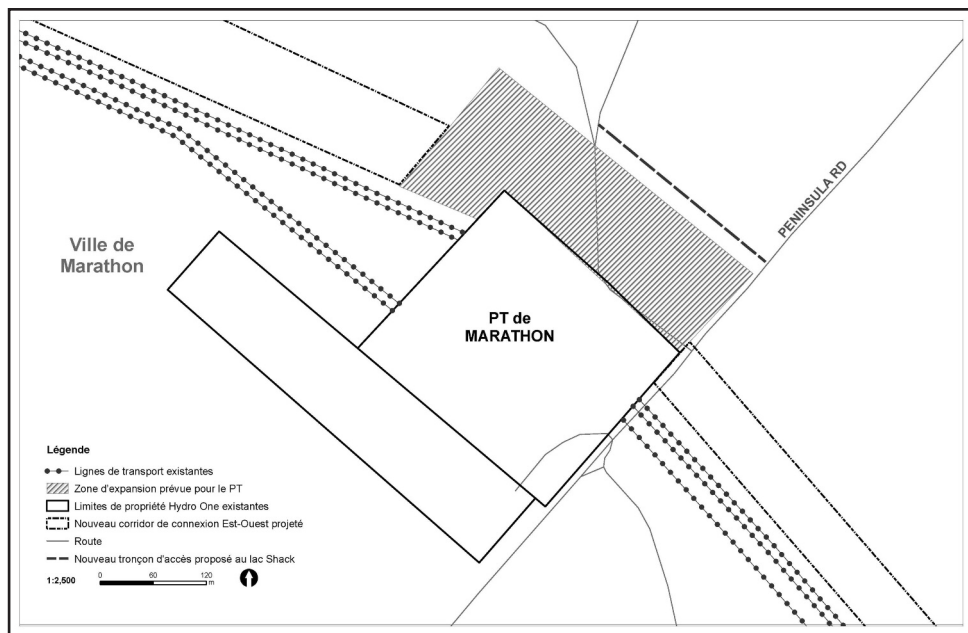

Hydro One répondra aux préoccupations soulevées pendant la période d'examen et fera tout son possible pour les résoudre.

Si aucune préoccupation n'est présentée, Hydro One finalisera le rapport d'EE et le déposera auprès du ministère de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique (MEACC). Le projet sera jugé acceptable et sera prêt à être réalisé conformément au rapport d'EE.

La Loi sur les évaluations environnementales prévoit des dispositions selon lesquelles des parties intéressées peuvent demander un renvoi du projet à un niveau supérieur d'évaluation si elles jugent que des préoccupations soulevées n'ont pas été résolues de manière satisfaisante par Hydro One.

Pour cela, la partie présente par écrit une demande d'arrêt au titre de la Partie II de la Loi au ministre de l'Environnement et au directeur des évaluations et des permissions environnementales. Toute demande d'arrêt devra parvenir au plus tard le 9 avril 2018, à 16 h 30, aux adresses suivantes :

Ministre de l'Environnement et de
l'Action en matière de changement climatique
77, rue Wellesley Ouest, 11^e étage, Édifice Ferguson
Toronto ON M7A 2T5
Courriel : Minister.MOECC@ontario.ca

Directeur, Direction des évaluations et
des permissions environnementales (MEACC)
135, rue St. Clair Ouest, rez-de-chaussée, Toronto ON M4V 1P5
Courriel : MOECCpermissions@ontario.ca

À NOTER : une copie de la demande d'arrêt au titre de la Partie II doit aussi être envoyée à Hydro One à l'adresse de Toronto indiquée plus haut.

Pour d'autres renseignements, appelez-nous au 1 877 345-6799, ou visitez www.HydroOne.com/Projects/MarathonTS.

