

Hydro One Networks Inc. a déposé une requête en vue de demander l'autorisation de reconstruire une section de la ligne de transport existante dans la

Hydro One Networks inc. (Hydro One) a déposé une requête auprès de la Commission de l'énergie de l'Ontario (CEO) en vue d'obtenir une ordonnance autorisant la reconstruction d'une section d'une ligne de transport à circuit unique de 230 kV entre le poste de transformation de Buchanan et la jonction du chemin Old Victoria dans la ville de London (projet M31W). La longueur des installations de la ligne de transport est d'environ 4 kilomètres et le coût total prévu des immobilisations est d'environ 15,4 millions de dollars.

Il est possible de consulter la requête sur le site www.oeb.ca/notice à l'aide du numéro de dossier **EB-2026-0003**. Une carte du tracé proposé pour le projet M31W est fournie ci-dessous.

Hydro One affirme que le projet M31W proposé est nécessaire afin de maintenir l'approvisionnement dans la région de London, comme l'indique le rapport de planification général de la Société indépendante d'exploitation du réseau d'électricité (SIERE) pour le Centre-Ouest de l'Ontario.

Hydro One affirme que le corridor de transport existant offrirait une largeur suffisante pour le projet M31W proposé et qu'aucun nouveau droit foncier permanent ne serait requis. Hydro One aurait également besoin d'un accès temporaire à l'extérieur du corridor pour faciliter la construction du projet M31W. Hydro One demande à la CEO d'approuver les modèles d'entente qu'elle offrirait aux propriétaires fonciers pour l'utilisation temporaire de leurs terres.

Hydro One affirme que l'incidence prévue sur les tarifs associés au projet M31W est une diminution de 0,09 \$/kW/mois du tarif du réseau commun et une diminution de 0,09 % de la facture d'électricité moyenne globale des clients résidentiels de l'Ontario.


L'évaluation finale des répercussions sur le réseau réalisée par la SIERE conclut que le projet M31W ne devrait avoir aucune incidence négative importante sur la fiabilité du réseau électrique intégré.

Hydro One a effectué une évaluation finale des répercussions sur les clients et a confirmé que le projet proposé peut être intégré sans incidence négative sur les clients d'Hydro One.

DEMANDE D'ABSENCE D'AUDIENCE

Hydro One affirme que le projet M31W n'aura aucune incidence négative importante sur ses clients et a demandé que la demande soit traitée sans audience. Si vous croyez qu'une audience est nécessaire, vous pouvez en demander une en déposant une lettre à la CEO au plus tard le **10 mars 2026**. Vous devez indiquer si vous préférez que l'audience se déroule de vive voix, par voie électronique ou à l'écrit. Si vous ne déposez pas de lettre avant l'échéance, il est possible que vous ne receviez aucun autre avis si la CEO procède à une audience. Si vous soumettez une lettre, votre nom et le contenu de celle-ci seront ajoutés au dossier public et au site Web de la CEO.

Carte du tracé du projet M31W

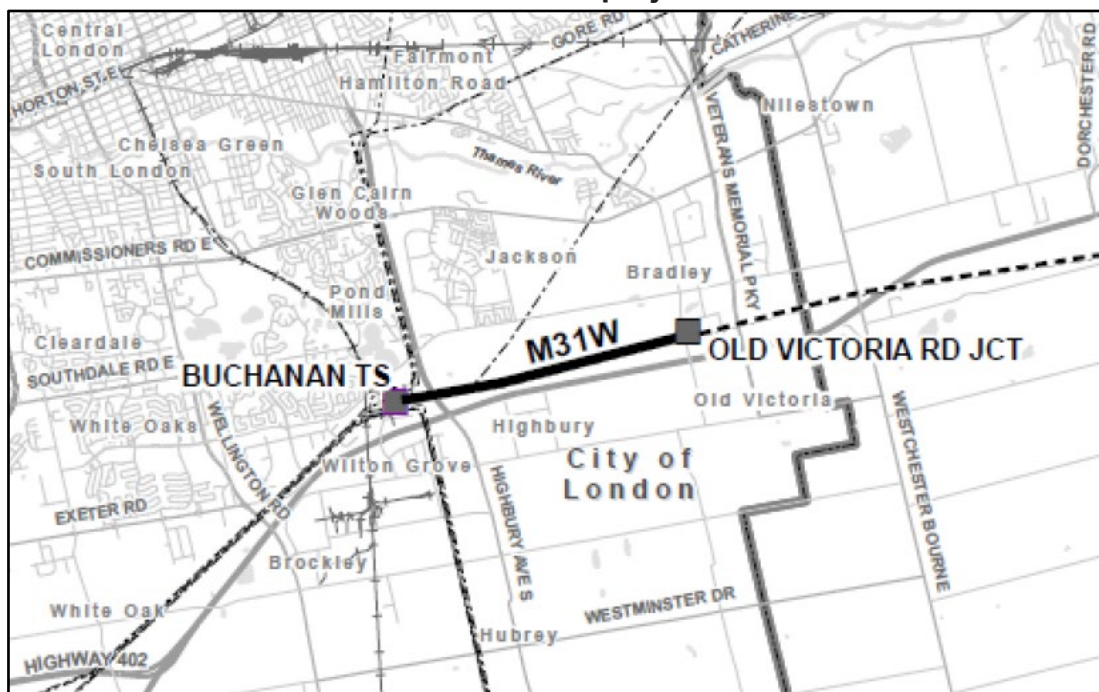

Highway 402	Route 402
SOUTHDALE RD	CHEMIN SOUTHDALE
COMMISSIONERS RD	CHEMIN COMMISSIONERS
WELLINGTON RD	CHEMIN WELLINGTON
WESTMINDTER DR	ALLÉE WESTMINDTER
City of London	Ville de London
OLD VICTORIA RD JCT	JONCTION CHEMIN OLD VICTORIA
WESTCHESTER BOURNE	WESTCHESTER BOURNE
HIGHBURY AVE S	AVENUE Highbury S
South London	Sud de London
Hamilton Road	Chemin Hamilton
Thames River	Rivière Thames
DORCHESTER RD	CHEMIN DORCHESTER
HAMILTON ROAD	CHEMIN HAMILTON

GORE RD	CHEMIN GORE
VETERANS MEMORIAL PKWY	PROMENADE COMMÉMORATIVE DES ANCIENS COMBATTANTS
Central London	Centre de LONDON
HORTON ST.E.	RUE HORTON EST
BUCHANAN T S	POSTE DE TRANSFORMATION BUCHANAN
M31W	M31W

EN SAVOIR PLUS

Commission de l'énergie de l'Ontario

 1 877 632-2727 ATS : 1-877-632-2727

 Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h

 oeb.ca/fr/participez

Hydro One Networks Inc.

 1 888-664-9376

 Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 20 h

 hydroone.com