

AVIS DE LANCEMENT DE L'ÉVALUATION

Évaluation environnementale de portée générale

Projet de renforcement de la ligne de transport d'électricité de la région de Kapuskasing

Hydro One Networks Inc. (Hydro One) amorce une évaluation environnementale de portée générale (ÉE) pour renforcer son actuelle infrastructure de transport de 115 kV, qui relie les municipalités de Kapuskasing, de Moonbeam, de Fauquier-Strickland et de Smooth Rock Falls. Pour faire en sorte que le secteur continue de recevoir un approvisionnement en électricité sûr et fiable, la Société indépendante d'exploitation du réseau d'électricité (SIERE) a établi le besoin de moderniser deux tronçons de la ligne de transport, comme l'illustre les cartes ci-jointe :

1. de la jonction Spruce Falls à la jonction Carmichael Falls, de Kapuskasing à Fauquier-Strickland;
2. de la jonction Gemini Smooth Rock Falls à la jonction H9K Structure 127A, à Smooth Rock Falls.

Dans le cadre de ce projet, Hydro One propose de remplacer le conducteur (câble) le long du droit de passage existant et un nombre de poteaux en bois vieillissants/endommagés. De plus, pour accueillir le nouveau conducteur, la hauteur de certains poteaux devra possiblement être augmentée et certains nouveaux poteaux pourraient être requis. Les emplacements visés par ces modifications et ajouts de poteaux seront établis durant le processus de l'ÉE de portée générale.

Le projet proposé est assujéti à l'ÉE de portée générale pour petites installations de transport d'électricité (Hydro One, 2016), conformément à la *Loi sur l'évaluation environnementale* de l'Ontario. L'ÉE de portée générale est un processus de planification simplifié qui s'est révélé efficace pour s'assurer que les petits projets de transport d'électricité ayant une gamme d'effets prévisibles ont en place des mesures de protection et (ou) d'atténuation écologiques faisables. Le processus d'ÉE de portée générale contient des dispositions de sélection pouvant s'appliquer à ce projet. Sous réserve des résultats de l'ÉE de portée générale, la construction pourrait commencer à l'été 2018.

Nous voulons entendre parler de vous


Le processus d'ÉE de portée générale fournit des occasions aux communautés des Premières nations et des Métis, aux membres du public, aux commerces, aux groupes d'intervenants, aux organismes gouvernementaux et aux autres parties intéressées de participer et de formuler leurs commentaires. Vos idées sont importantes et nous accueillons vos questions et vos commentaires.

Pour obtenir plus de renseignements


Pour recevoir plus de renseignements au sujet du projet, fournir des commentaires ou être ajouté à la liste de diffusion du projet pour recevoir des mises à jour, veuillez communiquer avec :

Stephanie Hodson
Agente des affaires publiques
Hydro One Networks Inc.
Tél. : 1 877 345-6799
Courriel : Community.Relations@HydroOne.com
Site : www.HydroOne.com/projects/KapuskasingAreaReinforcement

Zone du projet 1 :

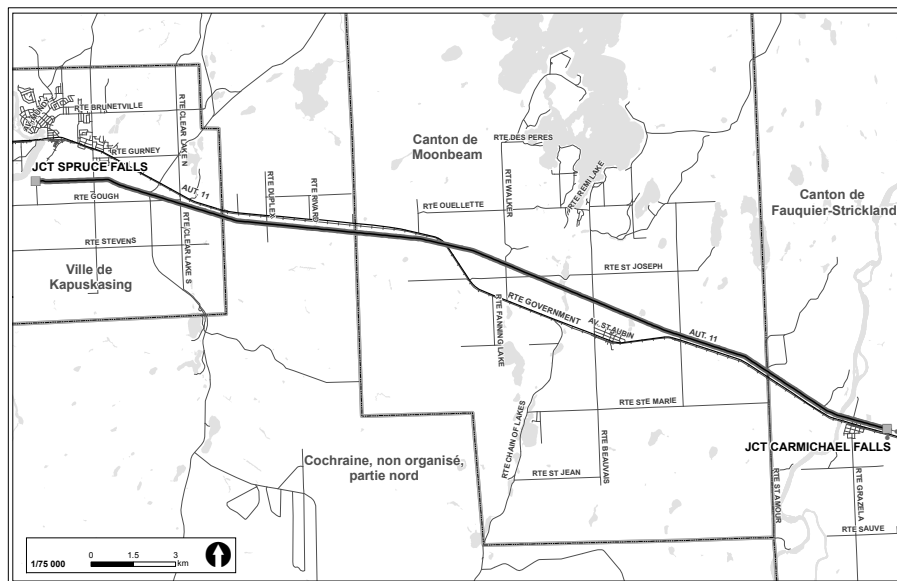

Zone du projet 2 :

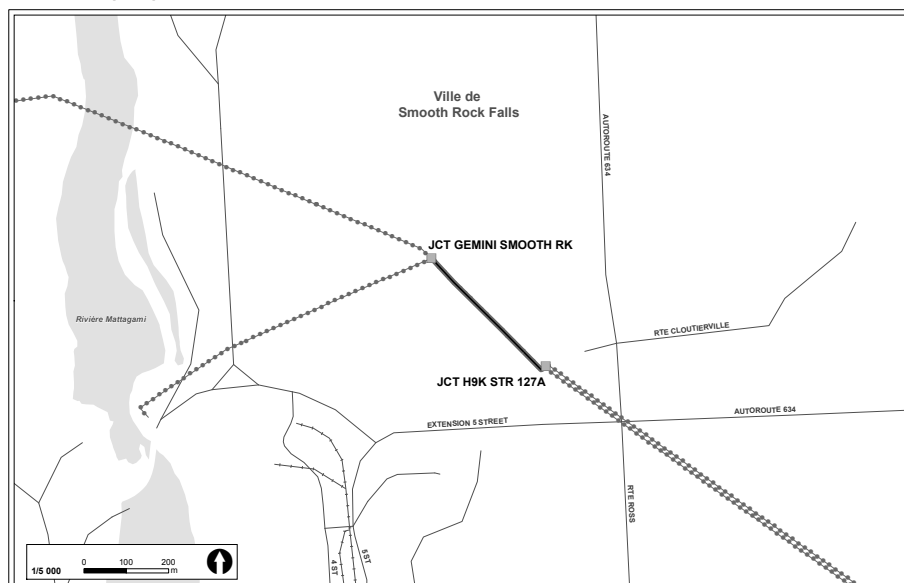

Légende des cartes ci-jointes

- | | | | | |
|------------------------|---|-----------------------|-------------|-----------------|
| ■ Poste ou jonction | — Tronçon du circuit H9K 115 kV à améliorer | ▭ Limites municipales | — Autoroute | — Chemin de fer |
| ●●● Ligne de transport | | | — Route | ■ Plan d'eau |